

Itho Daalderop

Ombouwset CLV Overdruk

Handleiding

1. Toepassing


De ombouwset is alleen geschikt voor de volgende Itho Daalderop cv-toestellen:

Nederland	België
<ul style="list-style-type: none">• Base Cube	<ul style="list-style-type: none">• Cube One
<ul style="list-style-type: none">• Base Cube Duo	<ul style="list-style-type: none">• Cube Duo

Na montage is het cv-toestel geschikt voor een CLV overdruksysteem.

2. Leveringsomvang

De ombouwset bestaat uit:

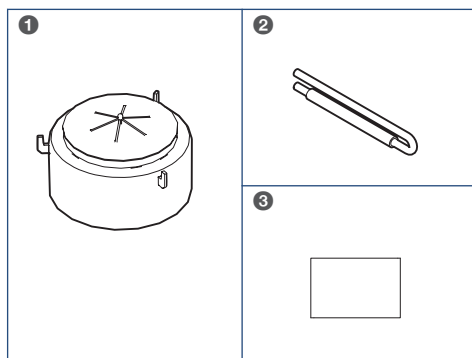

Legenda

- 1 Terugslagklep
- 2 CLV overdruk herkenningssweerstand
- 3 CLV typeplaat


3. Montage

⚠ Let op!

Volg de veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de handleiding van het cv-toestel.


Pas het cv-toestel op de volgende manier aan:

- a) Zorg er voor dat het toestel spanningsloos is.
- b) Verwijder het sifon van de condensopvangbak.

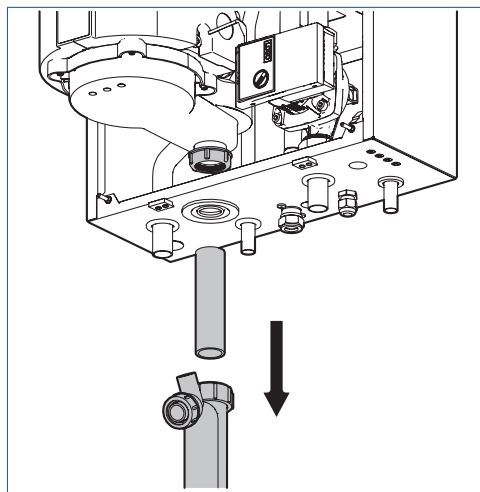


- c) Draai de vier moeren los en verwijder de condensopvangbak.

Let op dat u de vier afstandbusjes niet verliest!

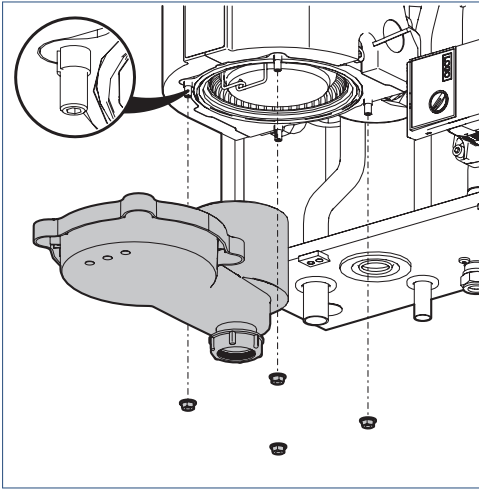

- d) Plaats de terugslagklep in de condensopvangbak. Controleer of de terugslagklep goed sluit.

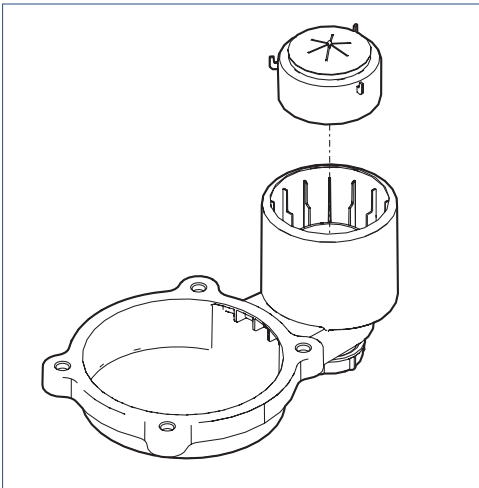


- e) Monteer de condensopvangbak en draai de vier moeren, kruislings, stevig vast.

Let op dat de vier afstandbusjes aanwezig zijn!

- f) Vul het sifon met water en plaats deze terug.

- g) Monteer de herkenningweerstand in de connector K4 in de contacten 10 en 11. Hierdoor worden de ventilator toerentallen aangepast zodat het toestel nu geschikt is voor een CLV overdruksysteem.

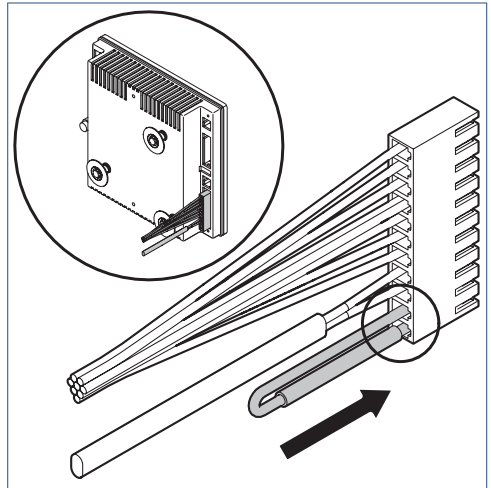

- h) De CLV typeplaat voor het toestel moet door de installateur worden ingevuld.

Aangepast voor CLV overdruksysteem C[xx]3	
Fabrikant	Itho Daalderop
Installateur	
Datum installatie	
Maximaal statische drukverschil bij minimale nominaalbelasting ($\Delta p_{\max, \text{sa}}(\min)$)	25 Pa
Minimale belasting bij statisch drukverschil 25 Pa	6,7 kW
Minimale belasting zonder statisch drukverschil	8,0 kW

Voorbeeld typeplaat CLV toestel.

- i) Plak de CLV typeplaat na het invullen nabij de typeplaat van het cv-toestel.

Nederland

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65

België / Belgique

Itho Daalderop Belgium bvba
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

T 02 270 96 30
E info@ithodaalderop.be
E service@ithodaalderop.be (alleen
serviceaanvragen)
I www.ithodaalderop.be